

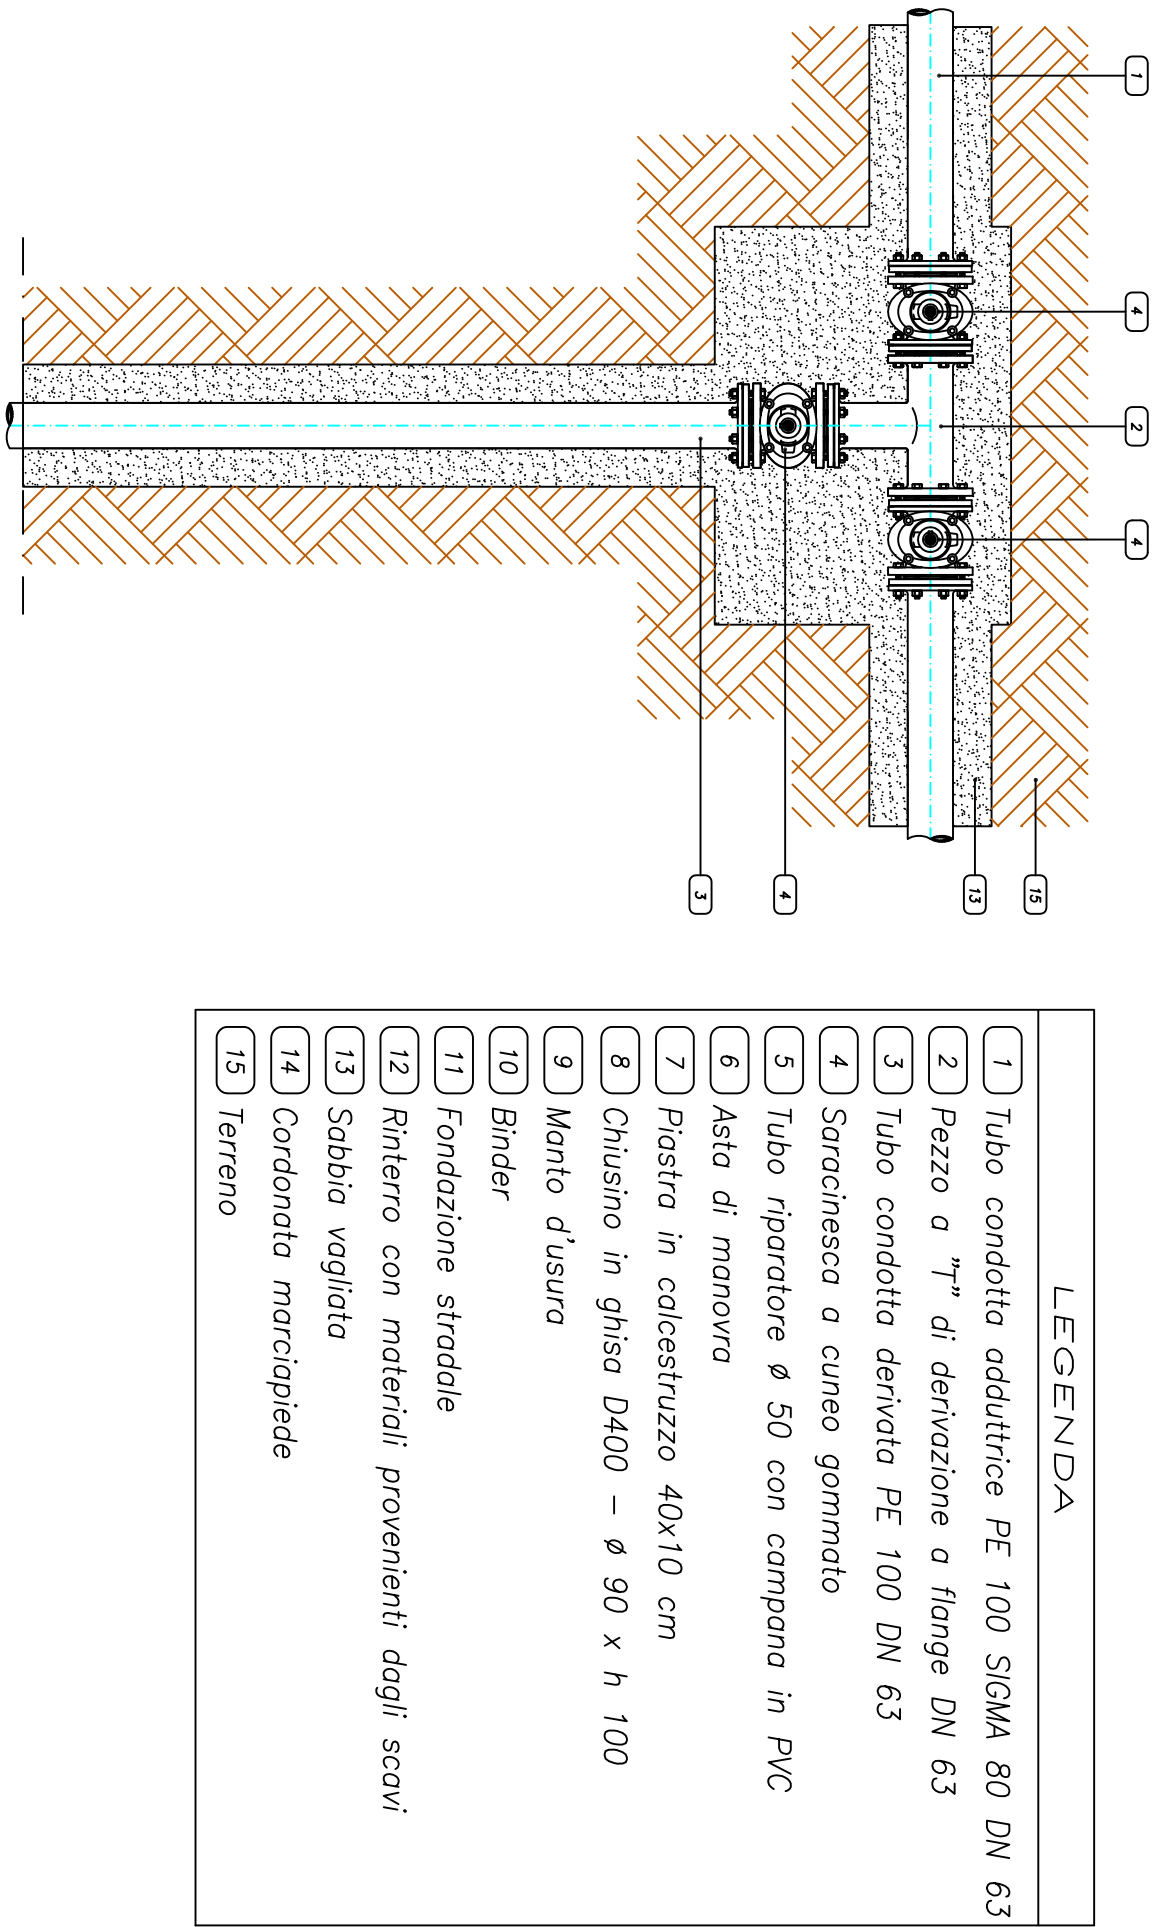



Particolare derivazione condotta adduttrice esistente con saracinesche

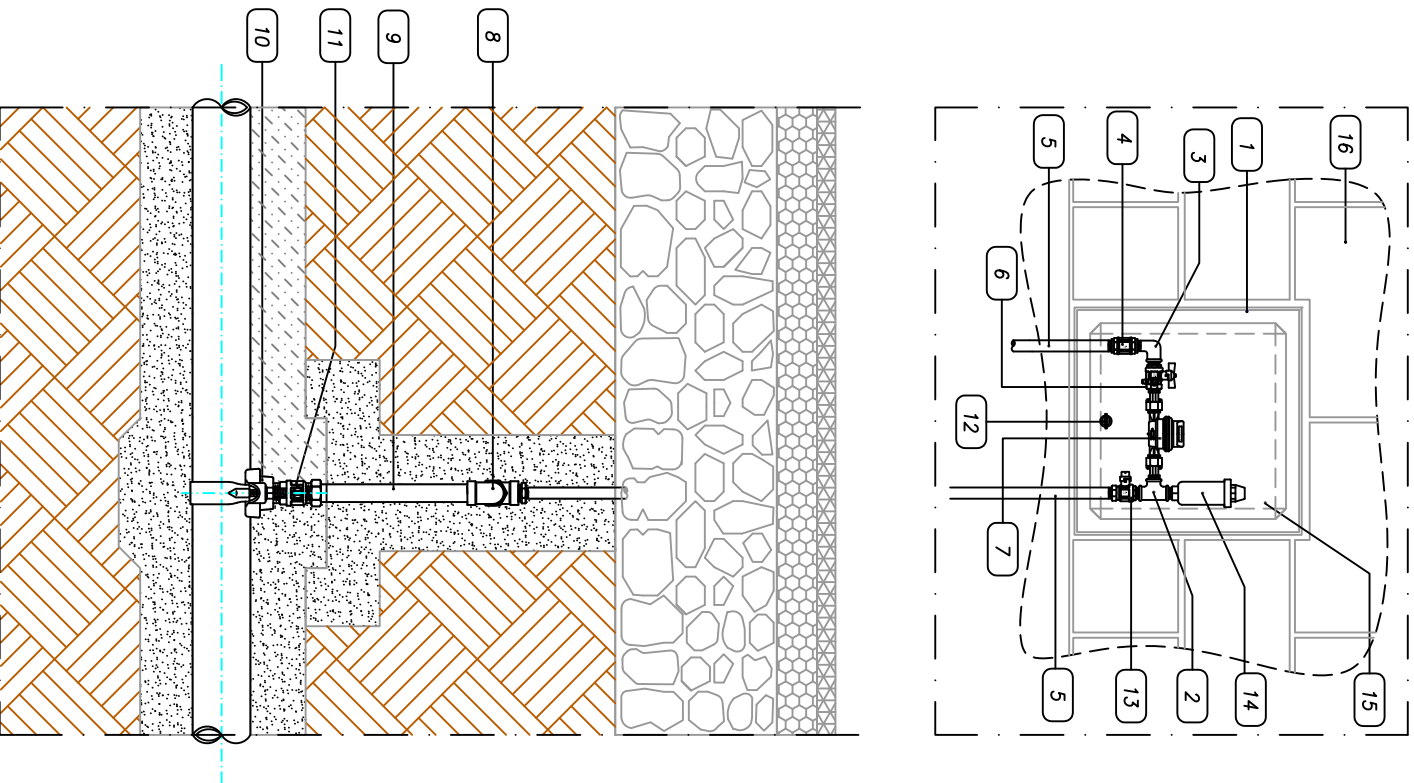


Derivazione allacci privati con collare di presa

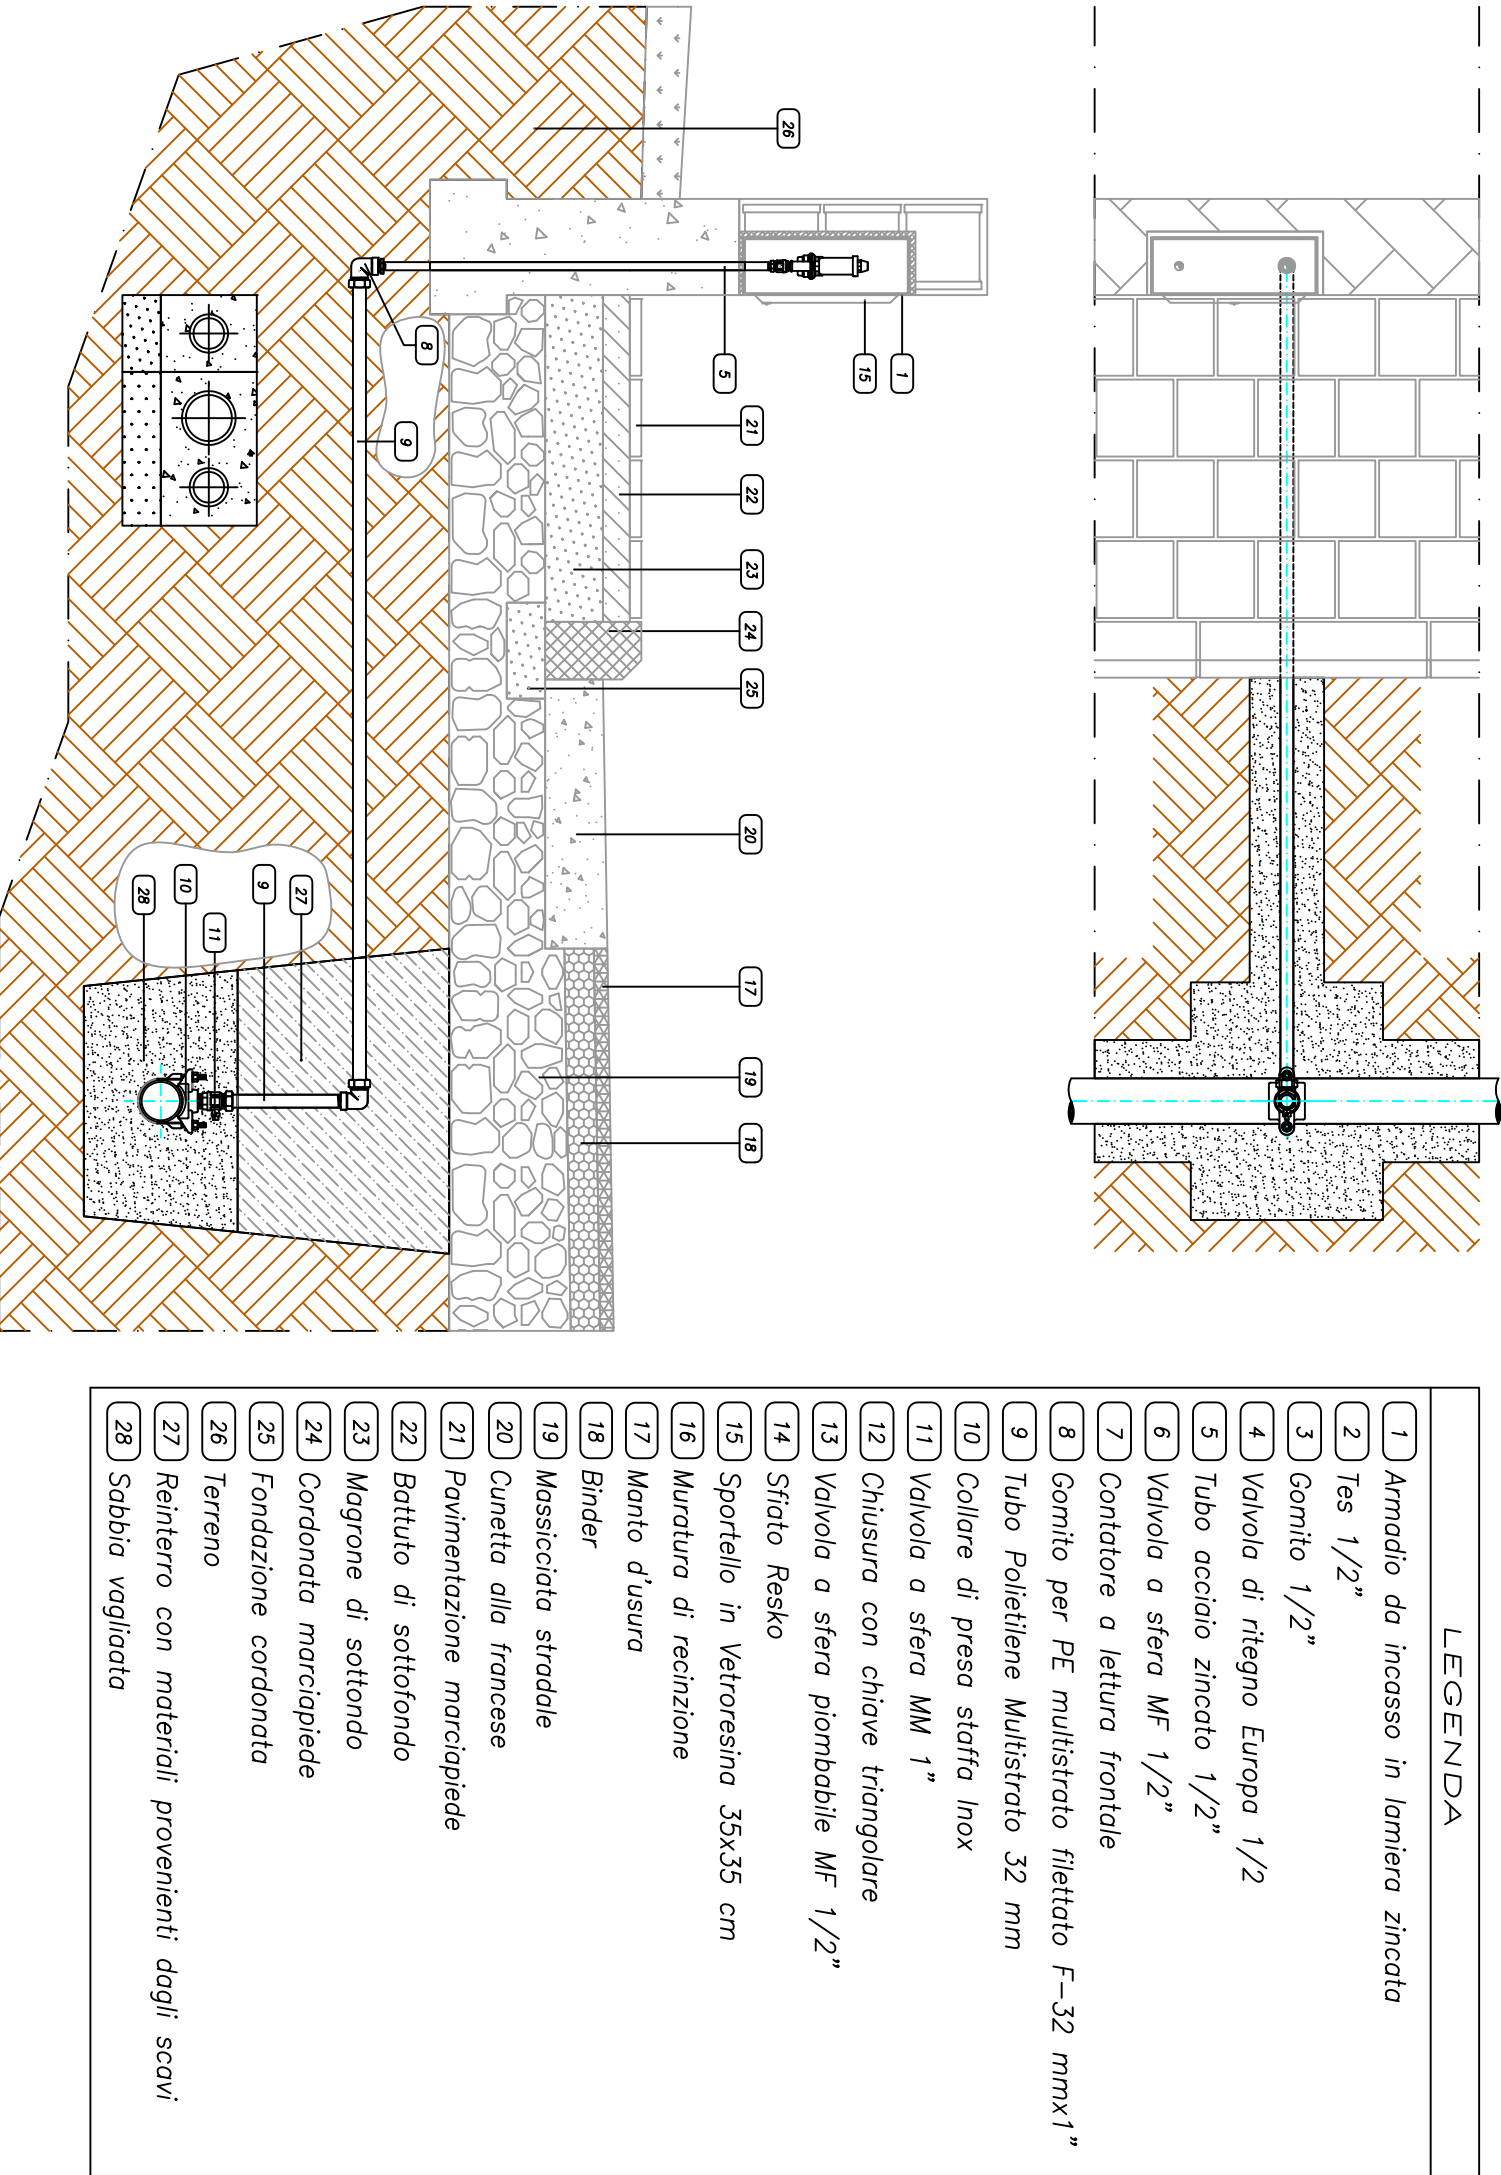



Gruppo contatore utenza singola con sportello in vetroresina non comprensivo nel progetto

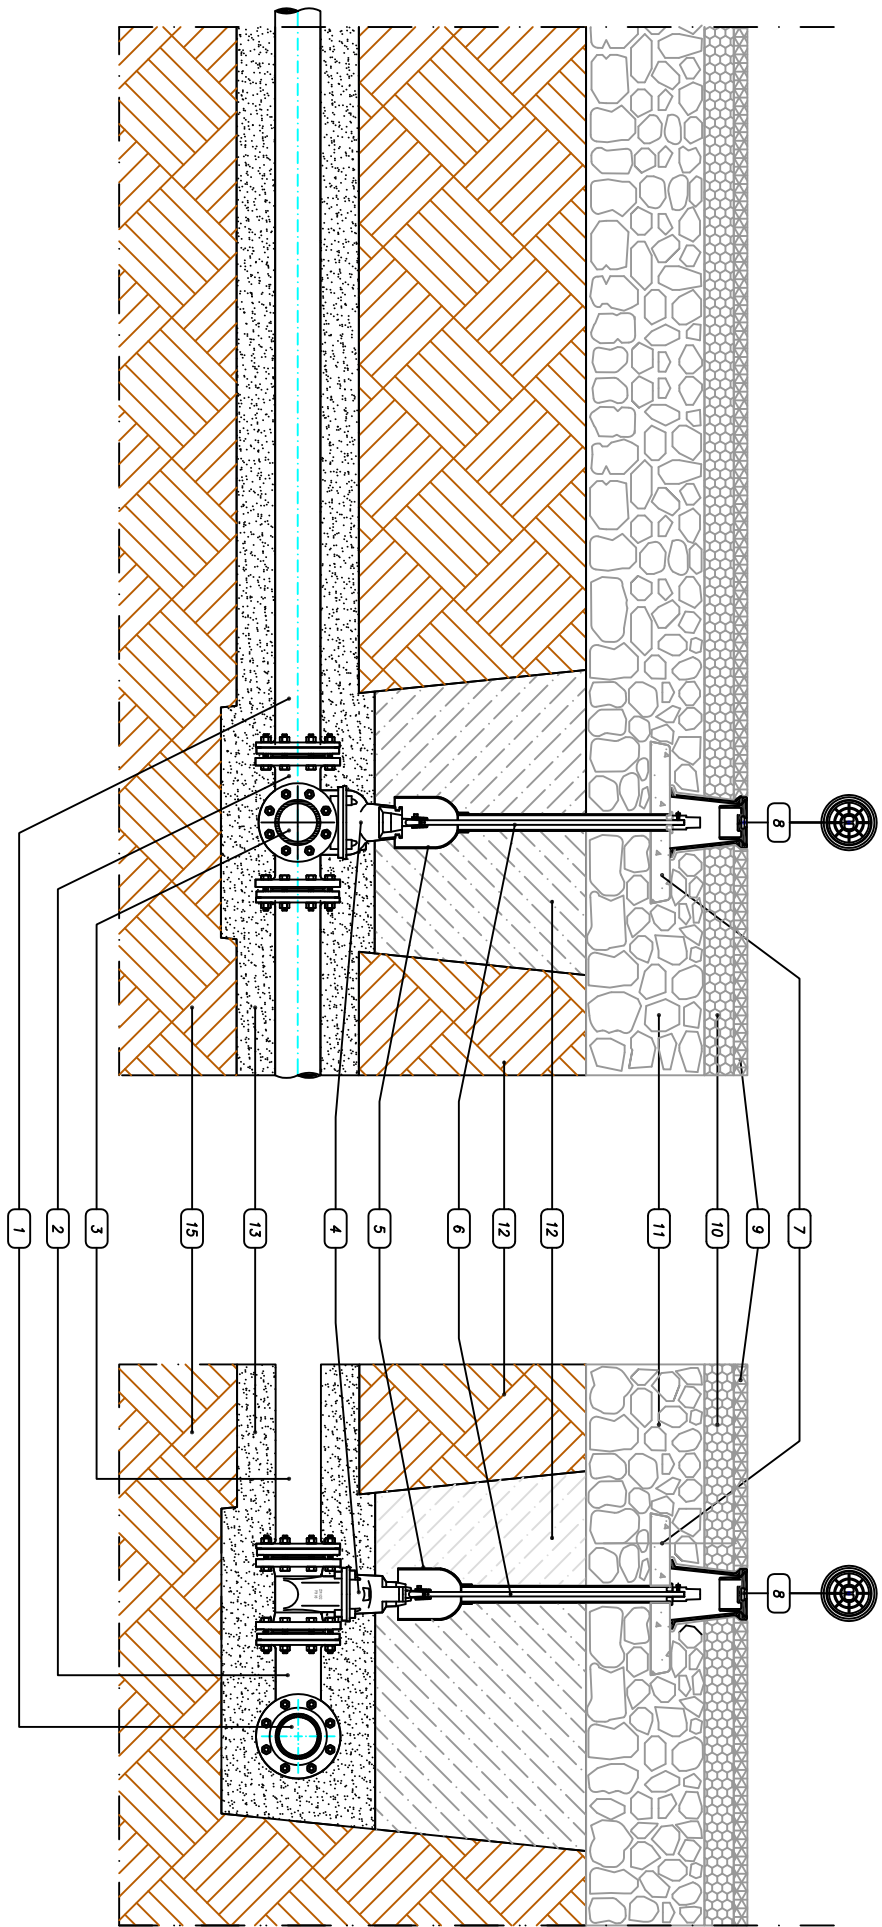

Sezione condotta interrata

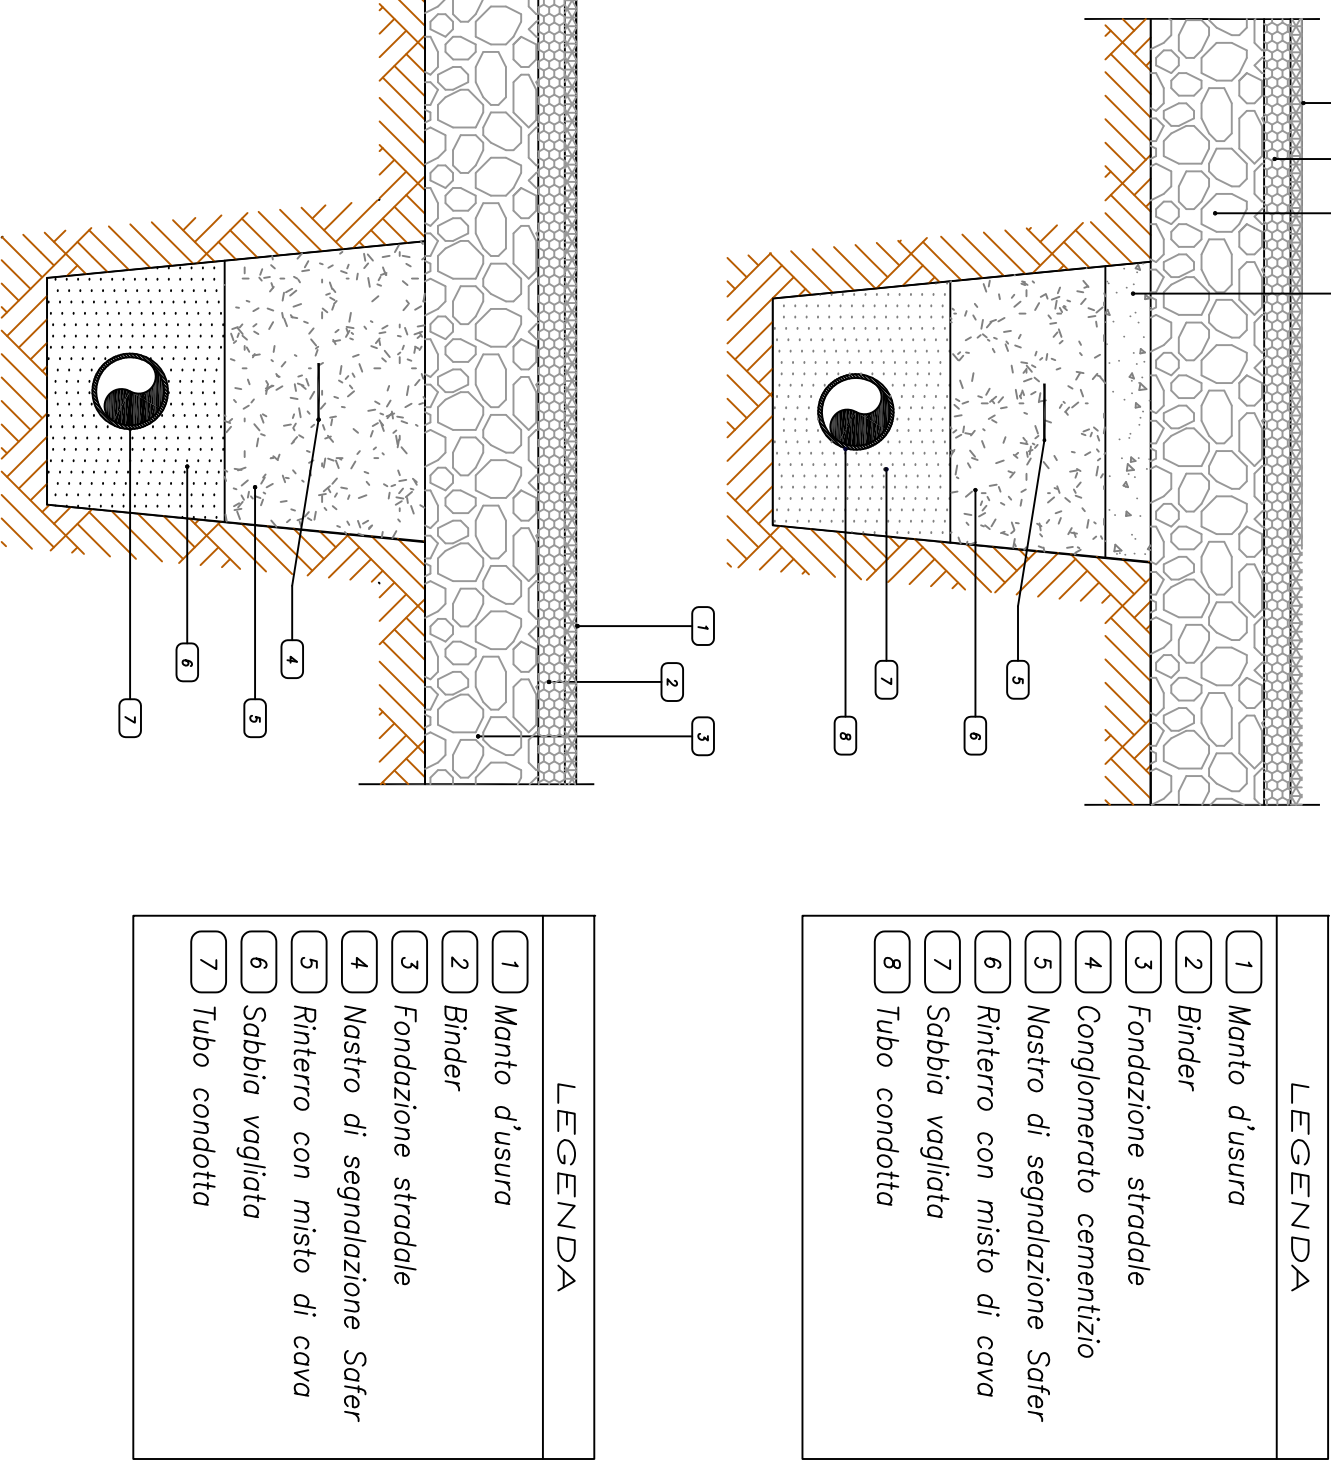


Pozzetto di scarico acquedotto - DN 100

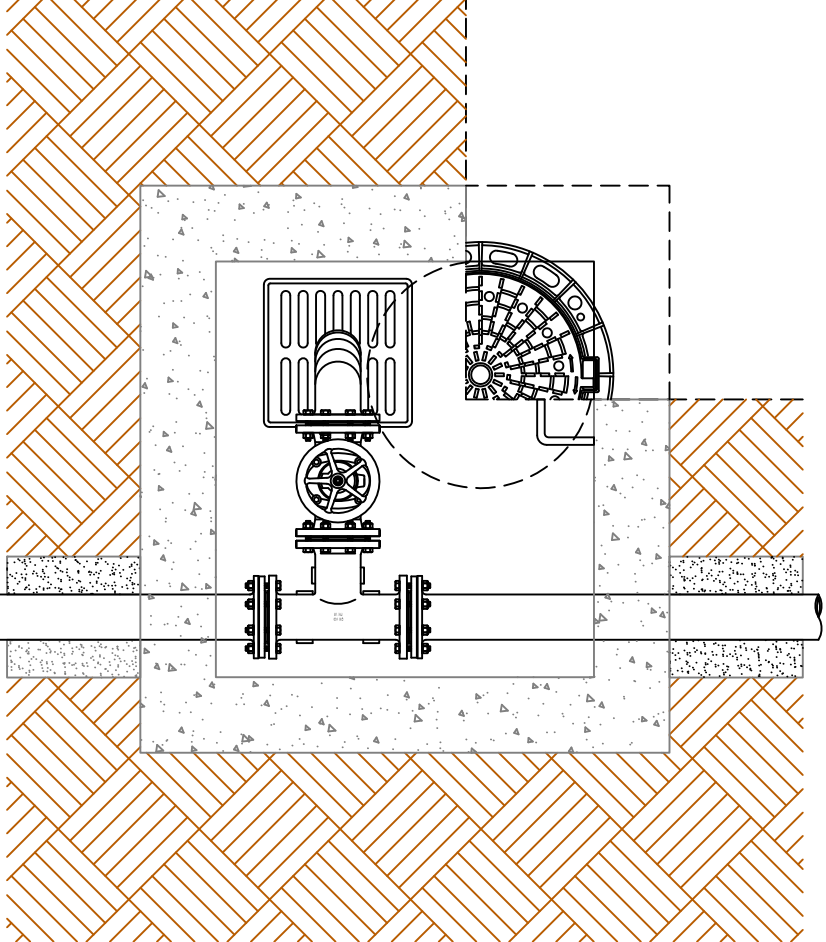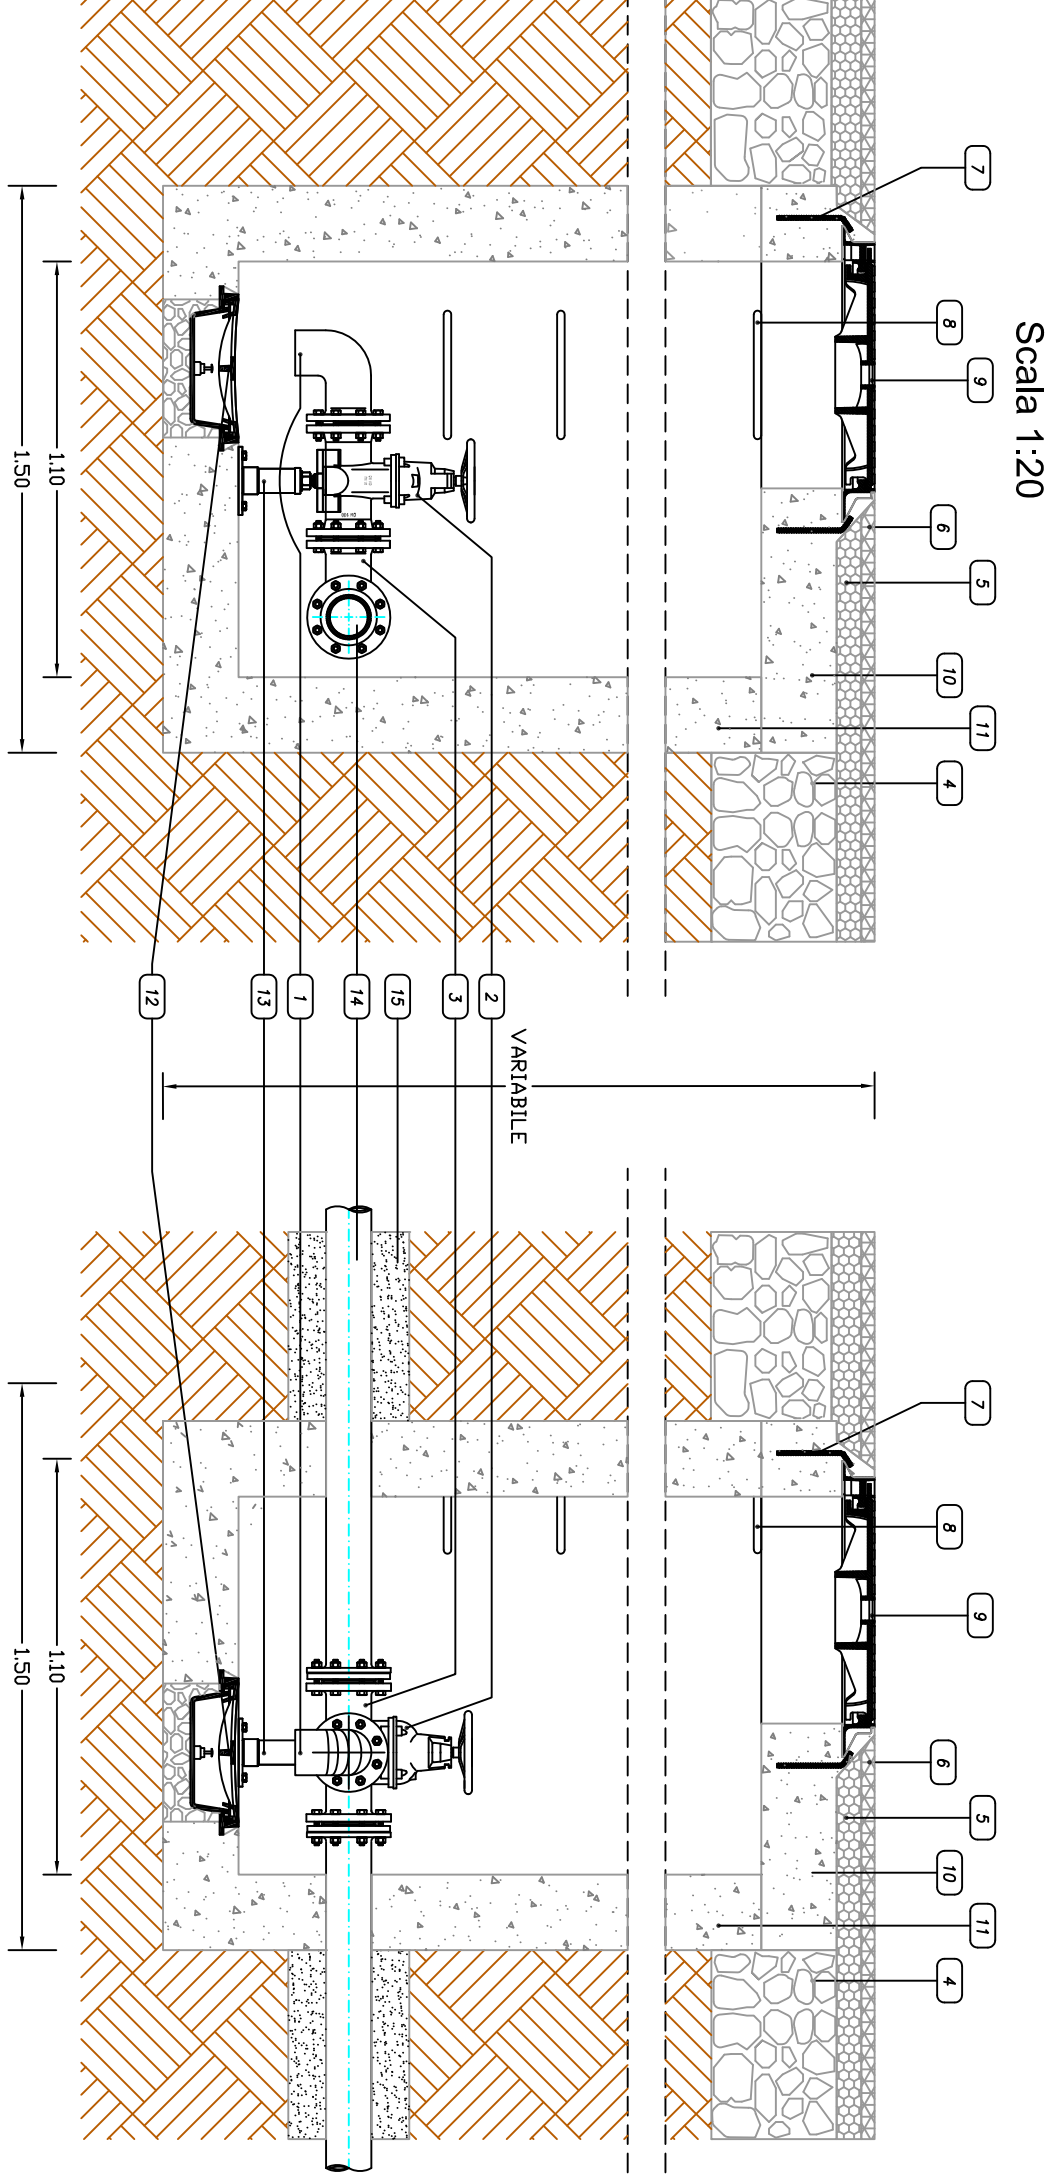

COMUNE DI CASTELMEZZANO

PROVINCIA DI POTENZA

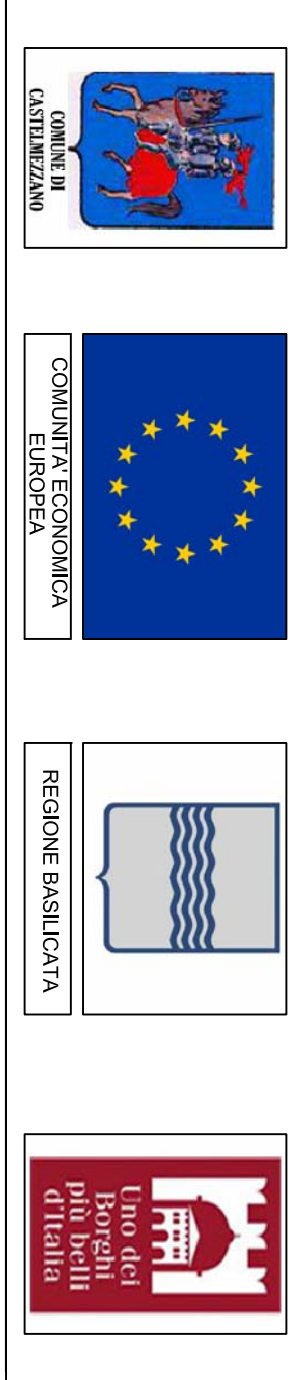

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA	DESCRIZIONE	ELABORATO
1:20	Misura 4.3.1 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli. Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione delle Strade Comunali: Manca - Tempa delle Forchie Pagliaro Marcuccio - Serra Barciute, Tempa del Mulo - Colalia e realizzazione di un nuovo tratto di Acquedotto rurale da C.da Vallone Capertino a C.da Fica Camarra	T.03c PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESECUTIVI III° Intervento

RUP	PROGETTISTA
Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Progettista e direttore dei lavori
Ing. Canto CILLO UTC Comune di Castelmezzano	Ing. Antonio CAFARELLA

