


PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

TAV. N.	LAVORI DA REALIZZARSI PRESSO I LABORATORI ANNESSI ALL'ISTITUTO "TEN. REMO RICHETTI" DI MELFI DA ATTUARSI MEDIANTE: OPCM N.171/2014 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO N.2.
STR-C-C01	PROGETTO ESECUTIVO
DATA: FEB 2019	TITOLO: ADEGUAMENTO BLOCCO LABORATORI ITIS
SCALA: COME INDICATO	SCHEMA DELLE INDAGINI ESEGUITE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	ING. TIZIANA CAPPA
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E IMPIANTI:	GEOM. DONATO MONETTA
PROGETTISTA STRUTTURE:	ING. ANTONIO NARDUCCI

CARPENTERIA I IMPALCATO - Q = 3.15
scala 1:100

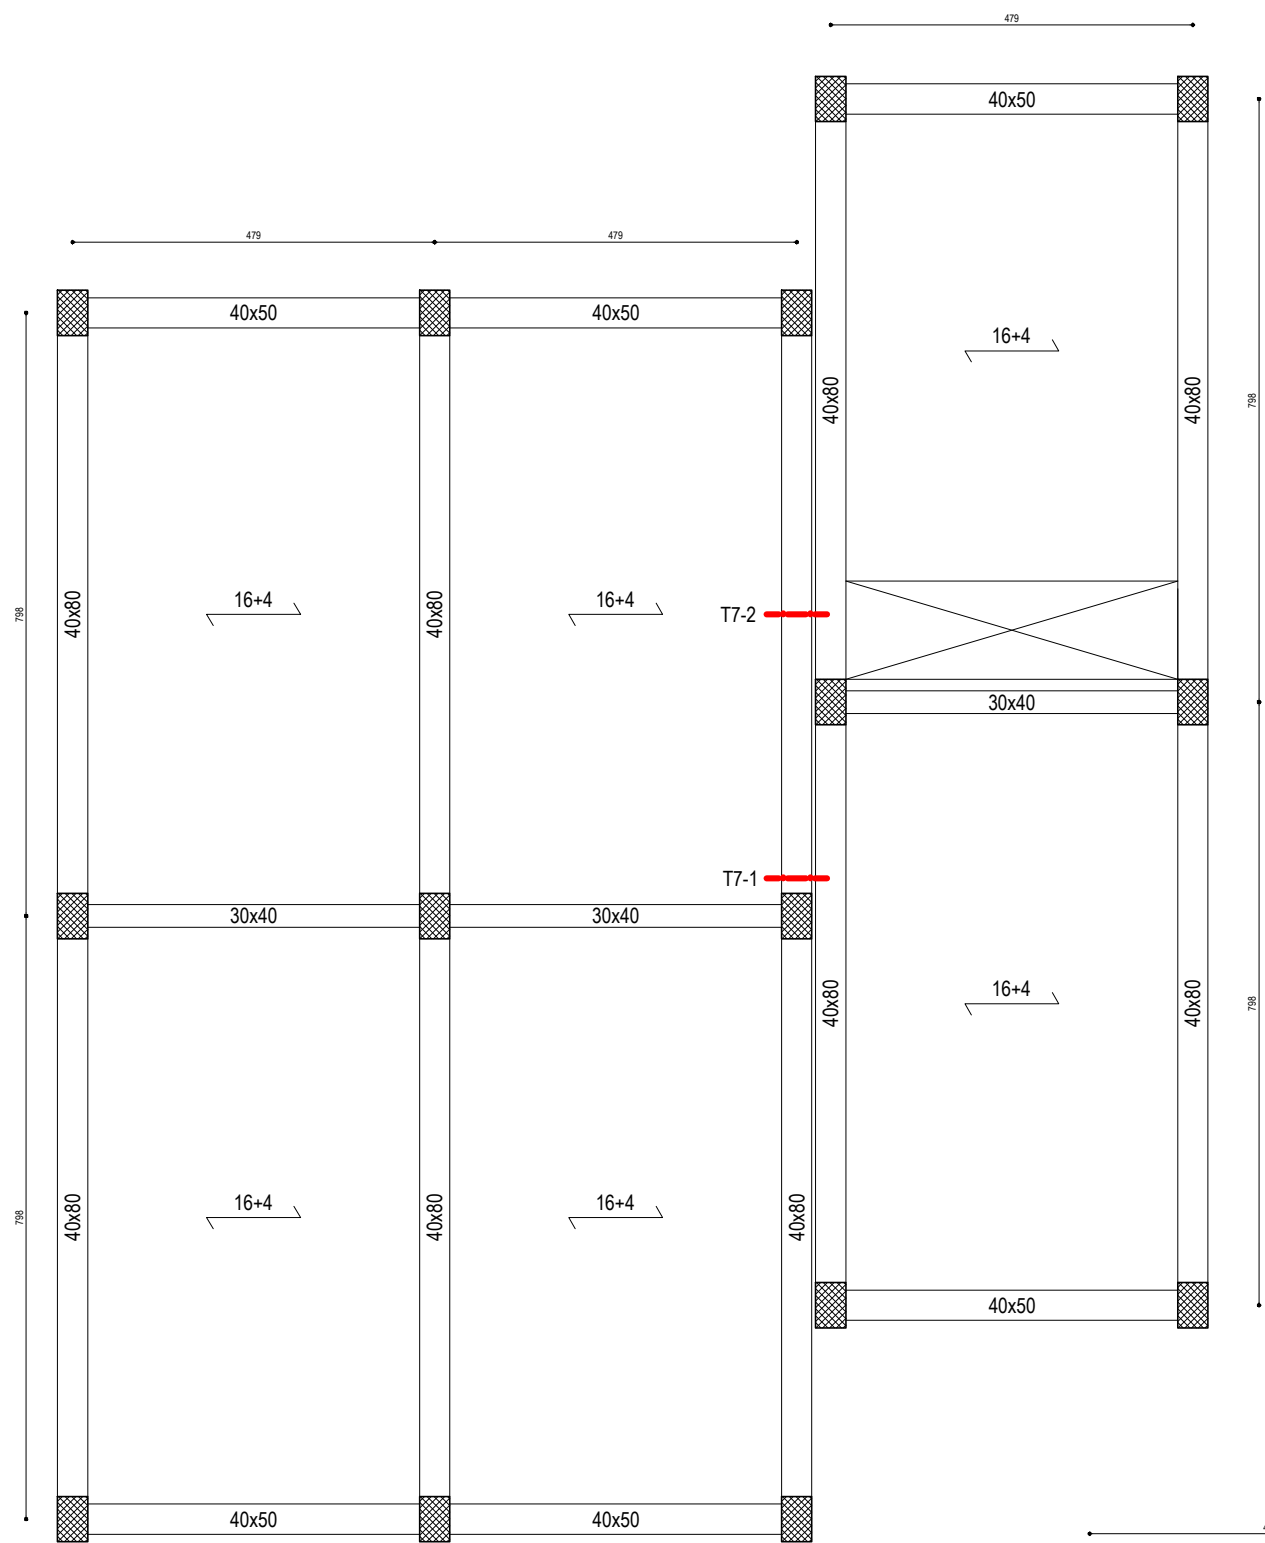

ID RILIEVO	SEZIONE		STAFFE				ARMATURA INFERIORE				ARMATURA SUPERIORE			
	B [cm]	H [cm]	Tipo rilievo	Φ [mm]	Passo [cm]	Tipo armatura	Tipo rilievo	N. barre	Φ [mm]	Tipo armatura	Tipo rilievo	N. barre	Φ [mm]	Tipo armatura
T1	30	40	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	3	14	liscia	non eseguito	-	-	-
T2-1	40	75	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	5	16	liscia	non eseguito	-	-	-
T2-2	40	75	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	7	16	liscia	non eseguito	-	-	-
T3	40	75	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	3	16	liscia	non eseguito	-	-	-
T4-1	30	40	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	2	14	liscia	pacometro	3	14	liscia
T4-2	30	40	pacometro	6	20	liscia	pacometro	3	14	liscia	pacometro	2	14	liscia
T5-1	40	75	pacometro	6	20	liscia	pacometro	3	16	liscia	non eseguito	-	-	-
T5-2	40	75	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	5	16	liscia	non eseguito	-	-	-
T6-1	30	40	rimozione copriferro	6	20	liscia	rimozione copriferro	2	14	liscia	pacometro	3	14	liscia
T6-2	30	40	pacometro	6	20	liscia	pacometro	3	14	liscia	non eseguito	-	-	-
T7-1	40	80	rimozione copriferro	6	20	aderenza migliorata	rimozione copriferro	3	16	aderenza migliorata	non eseguito	-	-	-
T7-2	40	80	rimozione copriferro	6	20	aderenza migliorata	rimozione copriferro	7	16	aderenza migliorata	non eseguito	-	-	-

ID CAROTA	DIMENSIONI		f car [N/mmq]
	Ø [mm]	H [mm]	
C 1	94,0	94,4	23,4
C 2	94,0	94,5	16,9
C 3	94,0	94,0	21,8
C 4	94,0	94,6	16,5

CARPENTERIA III IMPALCATO - Q = 8.45
scala 1:100

